


Wasserleitung Nr. 4 (Reinwasserleitung)  
DN 125 GGG ZMU, PN 16  
längskraftschlüssige Verbindung  
L = 3.065,56 m

### ZEICHENERKLÄRUNG

Trinkwasserleitung:		
	bestehende Trinkwasserleitung (Stadt TBB)	
	geplante Reinwasserleitung	
	geplanter Streckenschieber	
	geplanter Anschlussschieber	
	bestehende Reinwasserleitung (WVM/TBB)	
Kanal:		
	Bestehender MW-Kanal	
	Bestehender MW-Kanal	
Fremdleitungen:		
	Telekommunikation	
	Stromleitung MS	
	Stromleitung BL	
	Stromleitung HS	
	Stromleitung MS	
Schutzgebiete:		
	Biotope-Fläche	
Sonstiges:		
	Baufeld	
	Gewässer / Vorflur / Graben	
	Rohrgrabenprofile	
Hinweise:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Mindestüberdeckung der Wasserleitung beträgt 1,35 m.</li> <li>- Alle Maße sind vor Baubeginn zu prüfen.</li> <li>- Die Lage der Versorgungsleitungen sind aus Bestandsplänen übernommen. Die eingezeichneten Trassen weisen lediglich auf das Vorhandensein von Leitungstrassen hin. Diese geben nicht den genauen Verlauf der Leitung bzw. der Anlage wieder und entbinden den Bauunternehmer nicht von der Verpflichtung die genaue Lage der Leitung vor Ort durch Suchschlitze und andere geeignete Maßnahmen festzustellen.</li> <li>- Die Baufirma hat sich vor Baubeginn mit den Versorgungsträgern in Verbindung zu setzen.</li> <li>- Das Kataster wurde vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen.</li> <li>- Die längskraftschlüssigen Verbindungen sind formschlüssig auszubilden.</li> </ul>		

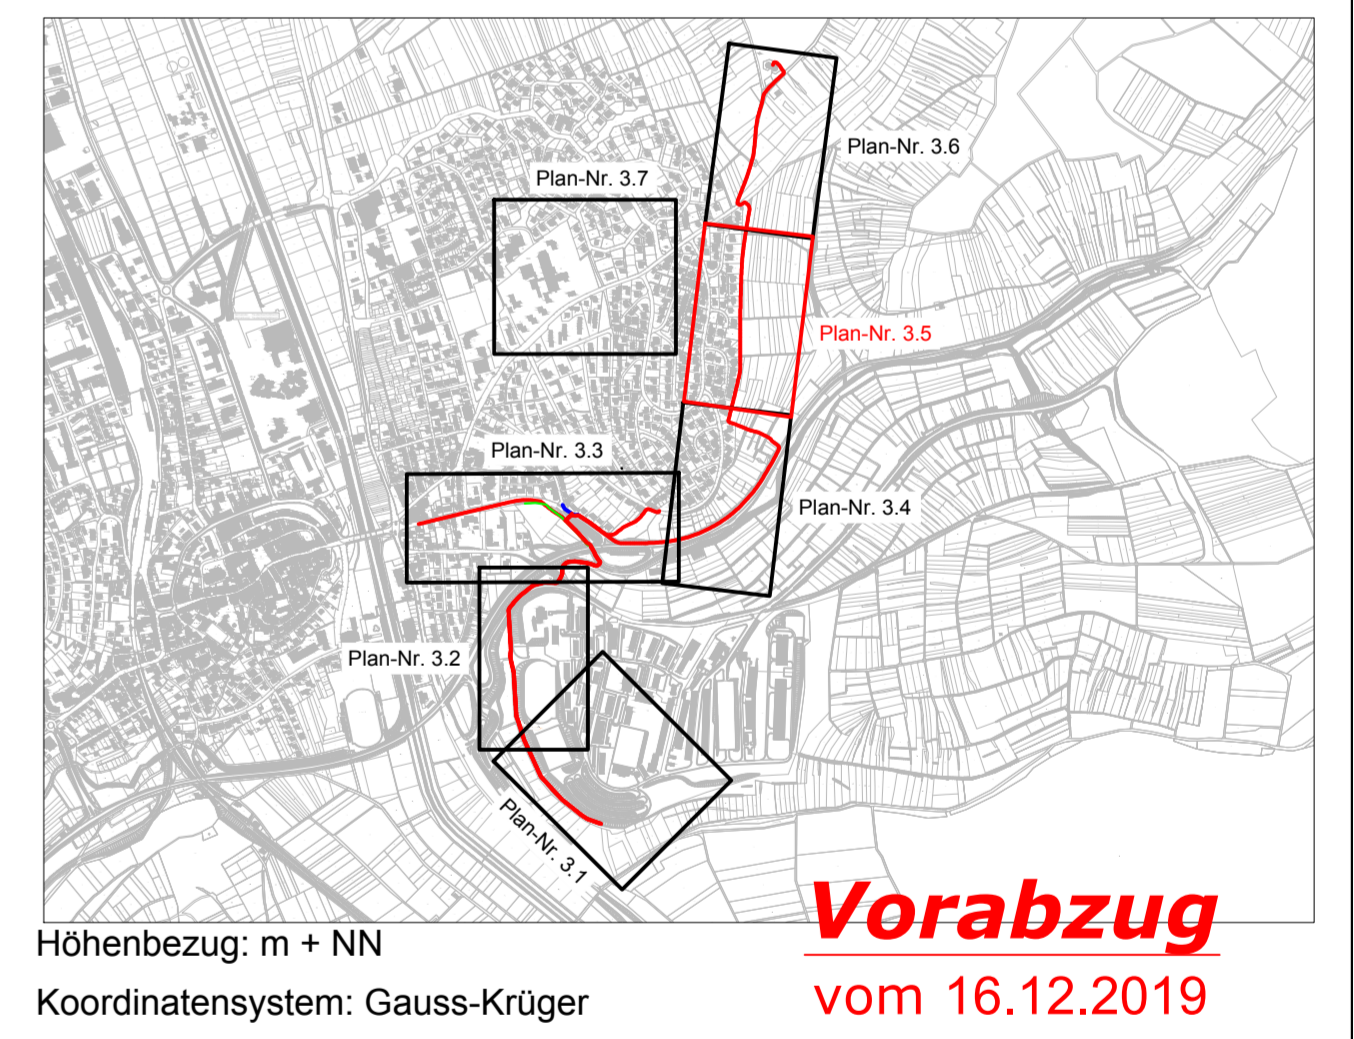

Höhenbezug: m + NN		Koordinatensystem: Gauss-Krüger																					
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">Äkt. 02.2019</th> <th colspan="2">Stephan</th> <th colspan="2">Äkt. 02.2019</th> <th colspan="2">Stephan</th> </tr> <tr> <td>Nr.</td> <td>Änderungen</td> <td>geändert am</td> <td>Name</td> <td>geprüft am</td> <td>Name</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>				A		Äkt. 02.2019		Stephan		Äkt. 02.2019		Stephan		Nr.	Änderungen	geändert am	Name	geprüft am	Name				
A		Äkt. 02.2019		Stephan		Äkt. 02.2019		Stephan															
Nr.	Änderungen	geändert am	Name	geprüft am	Name																		
Vorhaben:		Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber Planungsleistungen Roh- und Reinwasserverbund FA04 Tauberbischofsheim - 2018		FA: FA 04																			
Vorhabensträger:		Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber Main-Tauber-Kreis		Plan-Nr.: 3.5																			
Maßstab:		Ausführungsplanung Lageplan 5 Strang 4 (Station 2+020 - 2+500)		Datum: Name																			
Entwurfsverfasser:		Ingenieurgesellschaft SRP, Gault Ingenieure		entw. Jan. 19 Claudia Stephan																			
Auftraggeber:		kommunaler Auftraggeber: Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber Am Weg 1 91071 Tauberbischofsheim		gez. Jan. 19 P. Kotschenreuther																			
		15.02.2019 (Datum)		gez. 15.02.19																			
		(Unterschrift)		(Unterschrift)																			

L:\projekte\2018\FA04\_Tauberbischofsheim\05\_Ausführungsplanung\05\_Ausführungsplanung.dwg  
 20190215 10:00:00  
 P. Kotschenreuther